





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

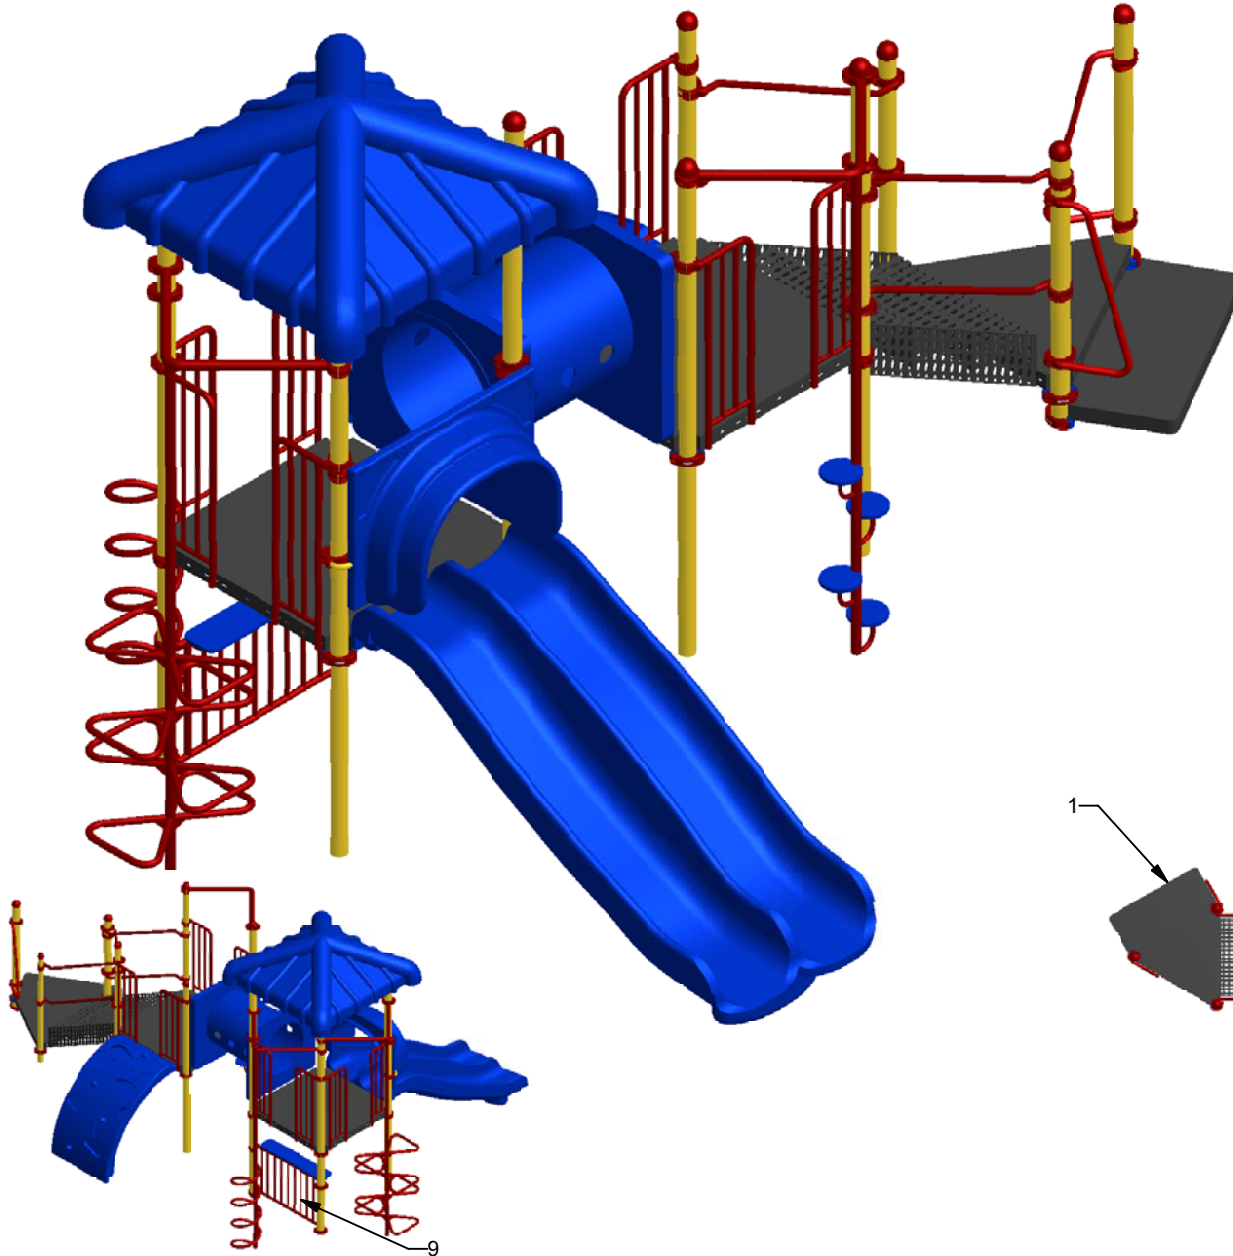


Legend / Légende	
#	Description
1	Transfer Station / Marches accessibles
2	Bedrock Climber / Mur à grimper bedrock
3	Beans Climber / Échelle haricots
4	Tunnel / Tunnel
5	Spiral Climber 48" / Grimpeur spirale 48"
6	Flower Climber / Grimpeur en Fleur
7	Wavy Triple Rail Slide 48" / Glissoire double en vague 48"
8	Pyramid Roof / Toit pyramide
9	Counter Panel / Panneau comptoir

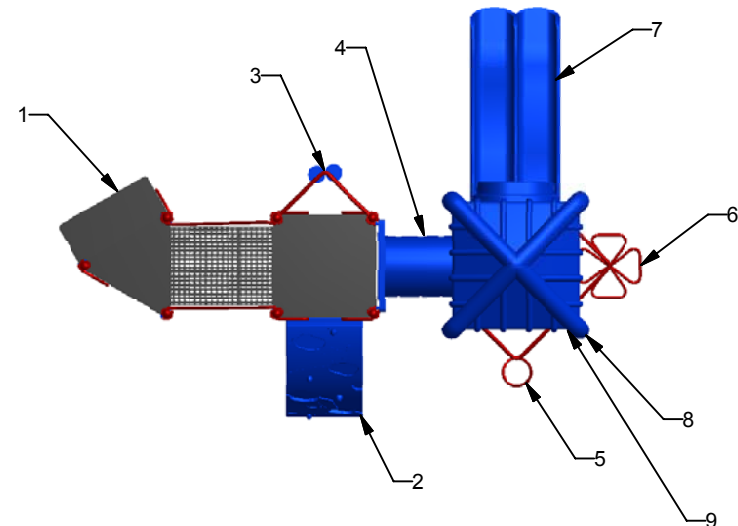

Kroll-107	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.6 m (34'-9") x 8.6 m (28'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 4.9 m (16'-1") x 6.9 m (22'-9")	Approval date: 2009-10-05 Rev: 00 Initial: TLG
	CAN/CSA-Z614	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

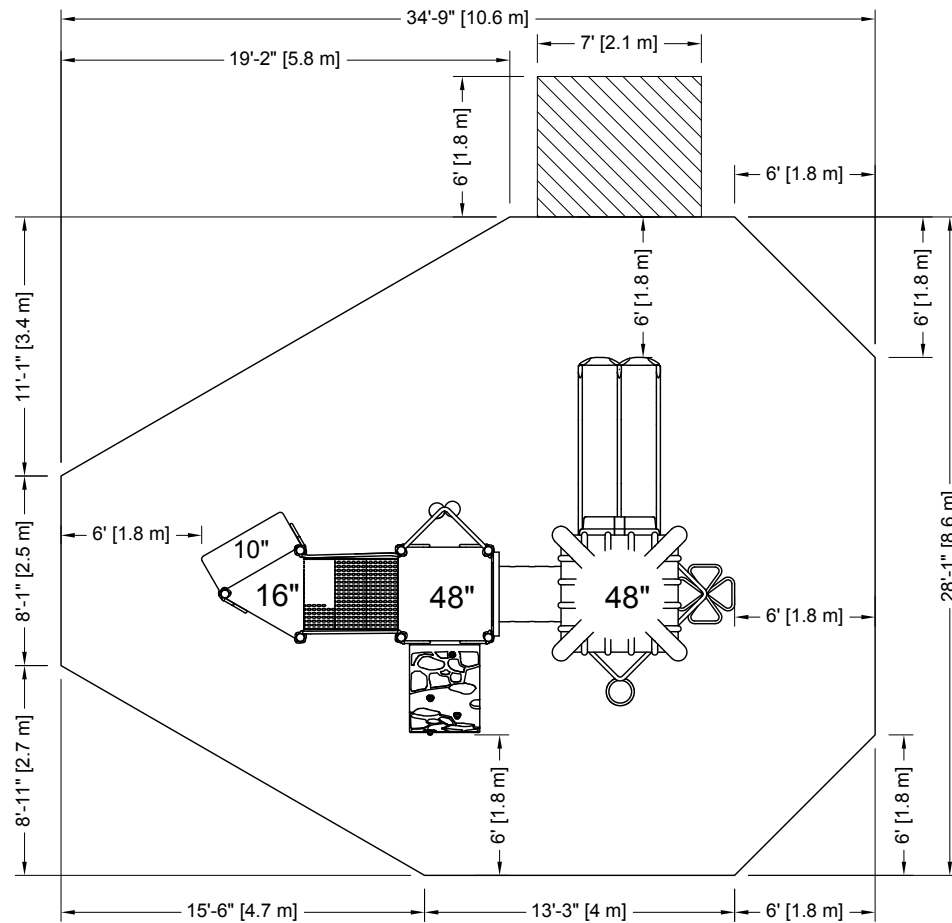

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sauf avis contraire.
Zone de protection minimum requise:
 10.6 m (34'-9")
 x
 8.6 m (28'-1")
 - Aire : 22.20 m ca. (765.51 pi. ca.)
 - Périmètre : 32.01 m (105'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
Minimum Protective Surfacing Zone required:
 10.6 m (34'-9")
 x
 8.6 m (28'-1")
 - Surface: 22.20 sq. m (765.51 sq. ft.)
 - Perimeter: 32.01 m (105'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 3
 Béton :
 - 0.95 m. cu. (1.3 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 7
 Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 3
 Concrete:
 - 0.95 cu. m. (1.3 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM
 Frame QTY: 7
 Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kroll-107	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.9 m (22'-9") x 4.9 m (16'-1")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 22 children / Jusqu'à 22 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.29 m (7'-6")

Approval date: 13-09-2016
 Rev: 02
 Initial: TLG

