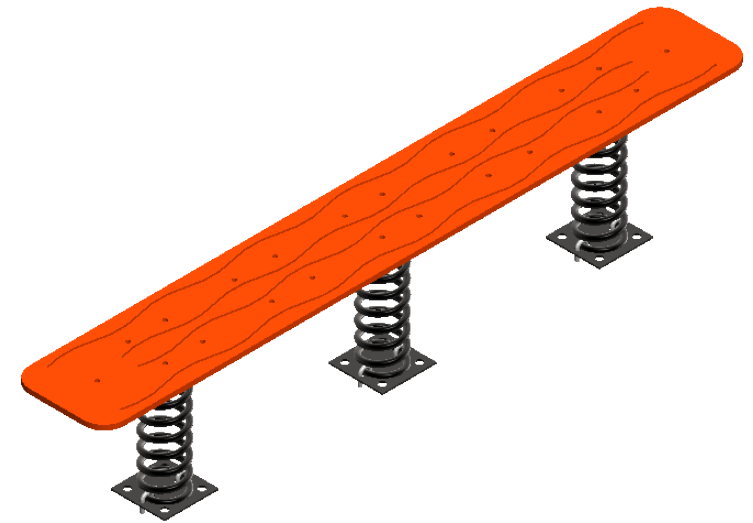




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E Industrial
 Park/Parc industriel Atholville, New/Nouveau-
 Brunswick Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-
 789-0987 www.kangaroo.com



SPRING BENCH

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise
 4.0m (13'-2") x 6.1m (20'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 0.4m (1'-2") x 2.3m (7'-6")

Approval date: 2021-08-17

Rev: 00

Initial: A.K

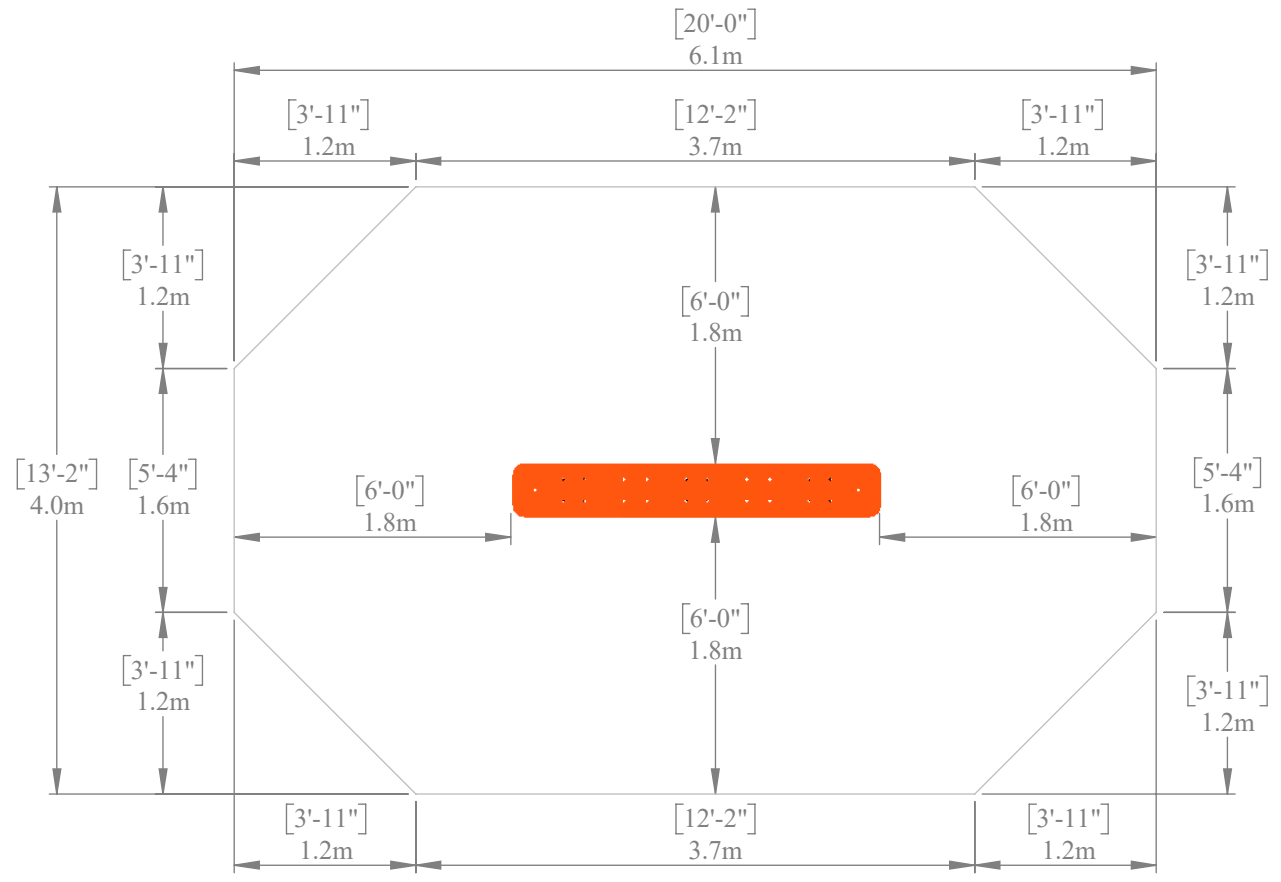
CAN/CSA-Z614

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans

Capacity / Peut accueillir : up to 4 children / Jusqu'à 4 enfants







23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME
 12" = 305MM 24" = 609MM
 36" = 915MM 48" = 1219MM
 60" = 1524MM 72" = 1829MM
 84" = 2134MM 96" = 2438MM

<p>ZONE DE PROTECTION: Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire. Zone de protection minimum requise: 6.1m (20'-0") x 4.0m (13'-2") - Surface: 24.4 sq. m (262.7 sq. ft.) - Perimeter: 20.2m (66'-3")</p>	<p>PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. Minimum Protective Surfacing Zone required: 6.1m (20'-0") x 4.0m (13'-2") - Surface: 24.4 sq. m (262.7 sq. ft.) - Perimeter: 20.2m (66'-3")</p>
--	--

<p>MÉTHODES D'INSTALLATION 1 DANS LE BÉTON: - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 1 Beton: -0.3m.cu. (0.5vge.cu.)</p> 	<p>INSTALLATION METHODS 1 CONCRETE -Quantity of sonotube of 12"Øx12':1 CONCRETE -0.3 cu.m. (0.5cu.yd.)</p> 
--	---

<p>2 SYSTÈME AUTO-PORTANT: Qté charpentes: 0 Béton : - 0 m. cu. (0 vge cu.)</p> 	<p>2 FREE-STANDING SYSTEM: Frame QTY: 0 Concrete: - 0 cu. m. -(0 cu. yd.)</p> 
---	---

<p>Attention : AIRE DE CIRCULATION LIBRE: Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.</p> 	<p>Warning: NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.</p> 
--	--

<p>SPRING BENCH</p>	<p>Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise 6.1m (20'-0") x 4.0m (13'-2")</p>	<p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 0.4m (1'-2") x 2.3m (7'-6")</p>
<p>CAN/CSA-Z614</p>	<p>Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans</p>	<p>Capacity / Peut accueillir : up to 4 children / Jusqu'à 4 enfants</p>

Approval date: 20-09-21
 Rev: 00
 Initial: AK